


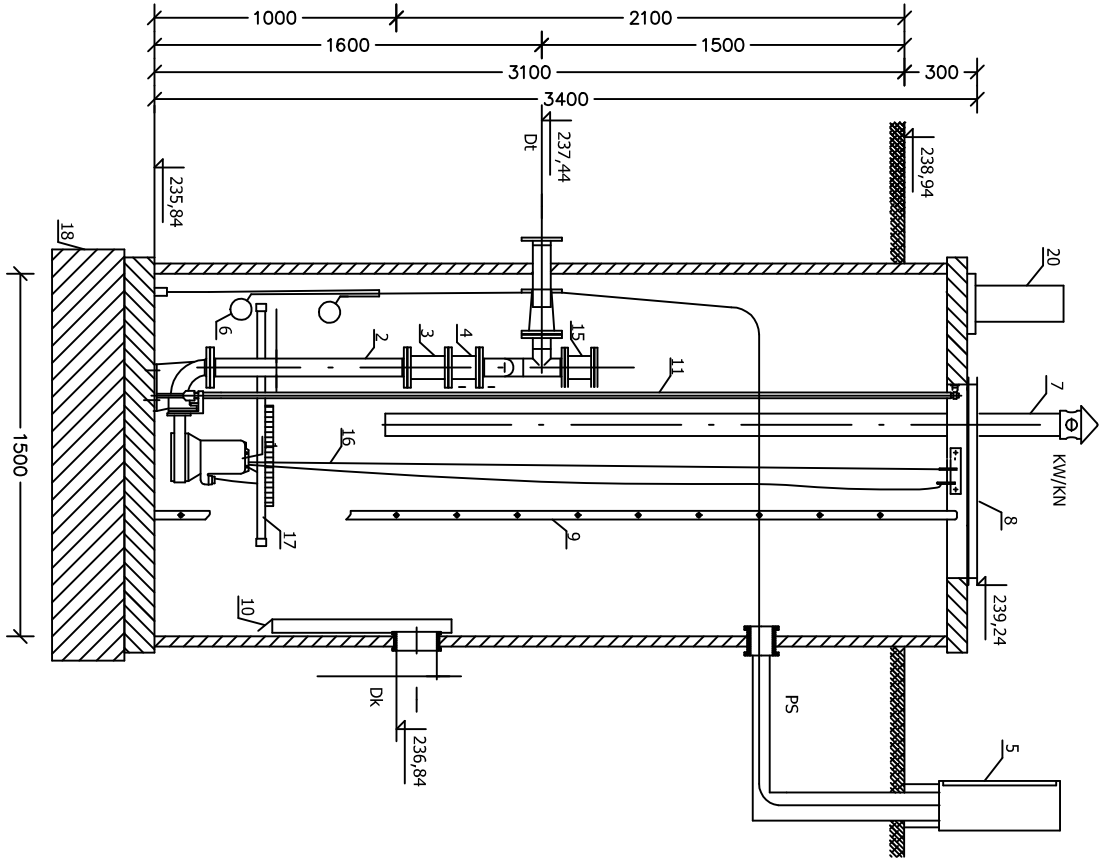

Wyposażenie przepompowni		
Nazwa		Uwagi
Pompy	1	-
Orurowanie	2	DN100-stal kwasoodporna
Zawór zwrotny	3	Kulowy DN100,
Zawór odcinający	4	Zasuwa klinowa DN100,
Sterowanie	5	skrzynka sterownicza
Czujnik poziomu	6	Sondy
Wywietrzniki	7	Antyodorowy kominiek rurowy Ø110mm
Właz ze stali nierdz	8	700x800
Drabina	9	Stal kwasoodporna
Deflektor	10	Stal kwasoodporna
Prowadnica pompy	11	Dwie rury ze stali kwasoodpornej 1"
Pochwył do żurawia	12	ZPR 250
Przepust kablowy	13	50mm z uszczelką
Zbiornik pompowni	14	Polimerbeton Ø1500
Zasuwa odc. przyłącza	15	Zasuwa klinowa DN100
Łancuch do wyc. pomp	16	Stal kwasoodporna
Podest obsługowy	17	Stal kwasoodporna
Stopa fundamentowa 1,70m/1,70m/0,30m	18	Beton C15/C20

Pompa:
Wirnik – wysokiej wydajności z żeliwa sferoidalnego
Wolny przelot– DN 60–80
Króciec tłoczny– DN 80
Wydajność– Qmax= 6,3 dm³/s
Wysokość podnoszenia – H= 7,20m
Moc silnika–N= 1,8–1,3 kW
Prąd i napięcie– 400 V, zmienny
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów

AKWA-SERVIS 	Projektowanie w zakresie inżynierii lądowej wodnej i śródlądowej mgr inż. Romuald Maciantowicz
	47-113 Staniszcze Małe ul. Ks. Gałdy 54 tel. 602 758 406

Nazwa i adres obiektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków ul. Robotnicza

–

Tenot rysunku: SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI P2	Stadium dokum. PROJEKT BUDOWLANY	Składa: –	Nr rys.: PR-04
--	--	--------------	-------------------

Funkcja/upr.	Imię i nazwisko	Podpis/data
--------------	-----------------	-------------

Projektant:	mgr inż. Romuald Maciantowicz	
-------------	-------------------------------	--

Uprawnienia:	sieci sanitarne	206/94/Op	02.11.2015
--------------	-----------------	-----------	------------

Sprawdzający:	mgr inż. Mirosław Bartocha		
---------------	----------------------------	--	--

Uprawnienia:	sieci sanitarne	221/93/Op	02.11.2015
--------------	-----------------	-----------	------------