


krawężnik 300x150 zabudowa w poziomie
beton min. C30/C37 gr. min. 20cm

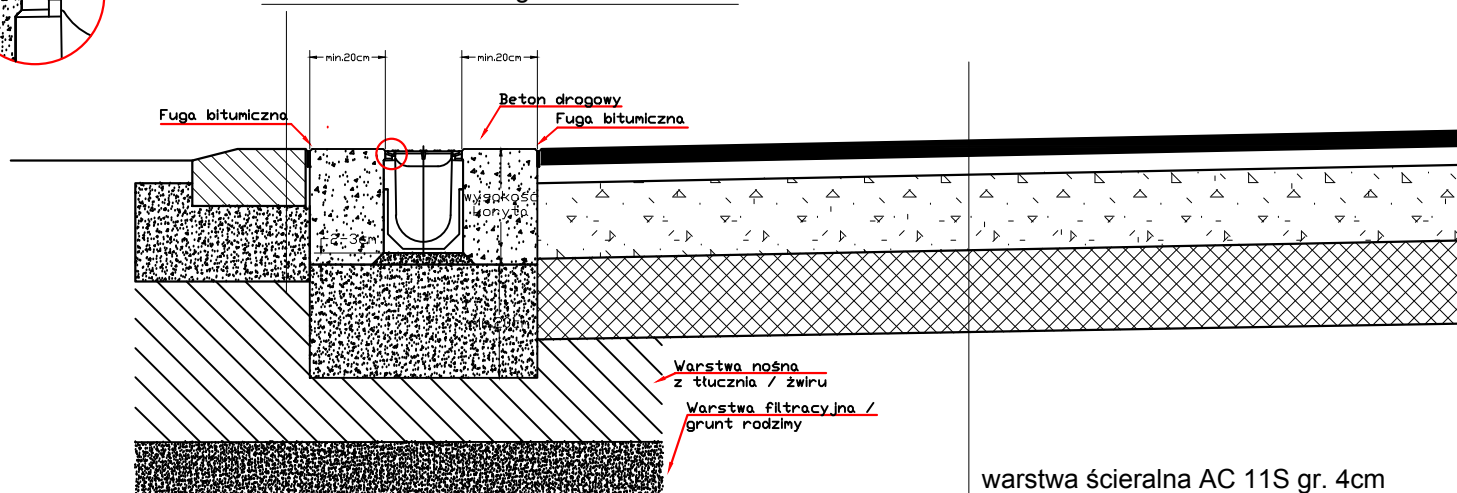

Szerokość rusztu (w świetle): 30cm

Klasa obciążenia (zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1): D400

Fundament i obudowa z betonu (zgodnie z PN-EN 206-1): min. C30/37

warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

warstwa szczepna - emulsja bitumiczna

warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 20cm

warstwa ulepszanego podłoża gr. 22cm

zagęszczone podłoże

Jednostka projektowa			Zamawiający /Inwestor		
 ul. Różana 5/1 55-200 Oława			Gmina Paczków ul. Rynek 1 48-370 Paczków 		
nazwa zadania			tytuł rysunku		
Przebudowa ulicu Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie			Przekrój konstrukcyjny odwodnienia liniowego		
imie i nazwisko	specjalność	funkcja	nr uprawnień	podpis	
mgr inż. Tomasz Kułakowski	instalacyjna -sanitarna	projektant	131/DOŚ/15		
branża	data		skala	nr rysunku	
sanitarna	XI 2021		1:20	10	