



Tablica TB-K/2

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=7,2kW

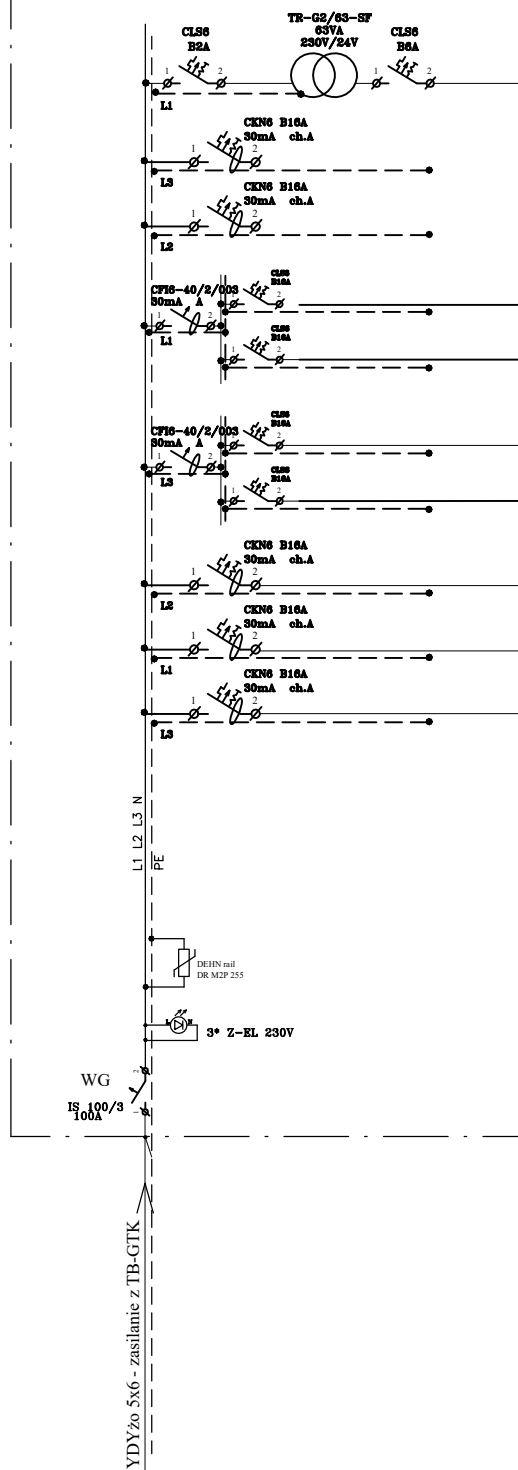

Pi = 7,2 kW

Tablica TB-K/2 U61



- Klasa izolacji ☐
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 72
- Szerokość 354mm
- Wysokość 994mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

mat

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com

OBIEKT Budynek Administracyjny		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOWE/11
NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie		SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLIC TB-K/2			
INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
SKALA:	---	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-05/3