



U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=4,0kW

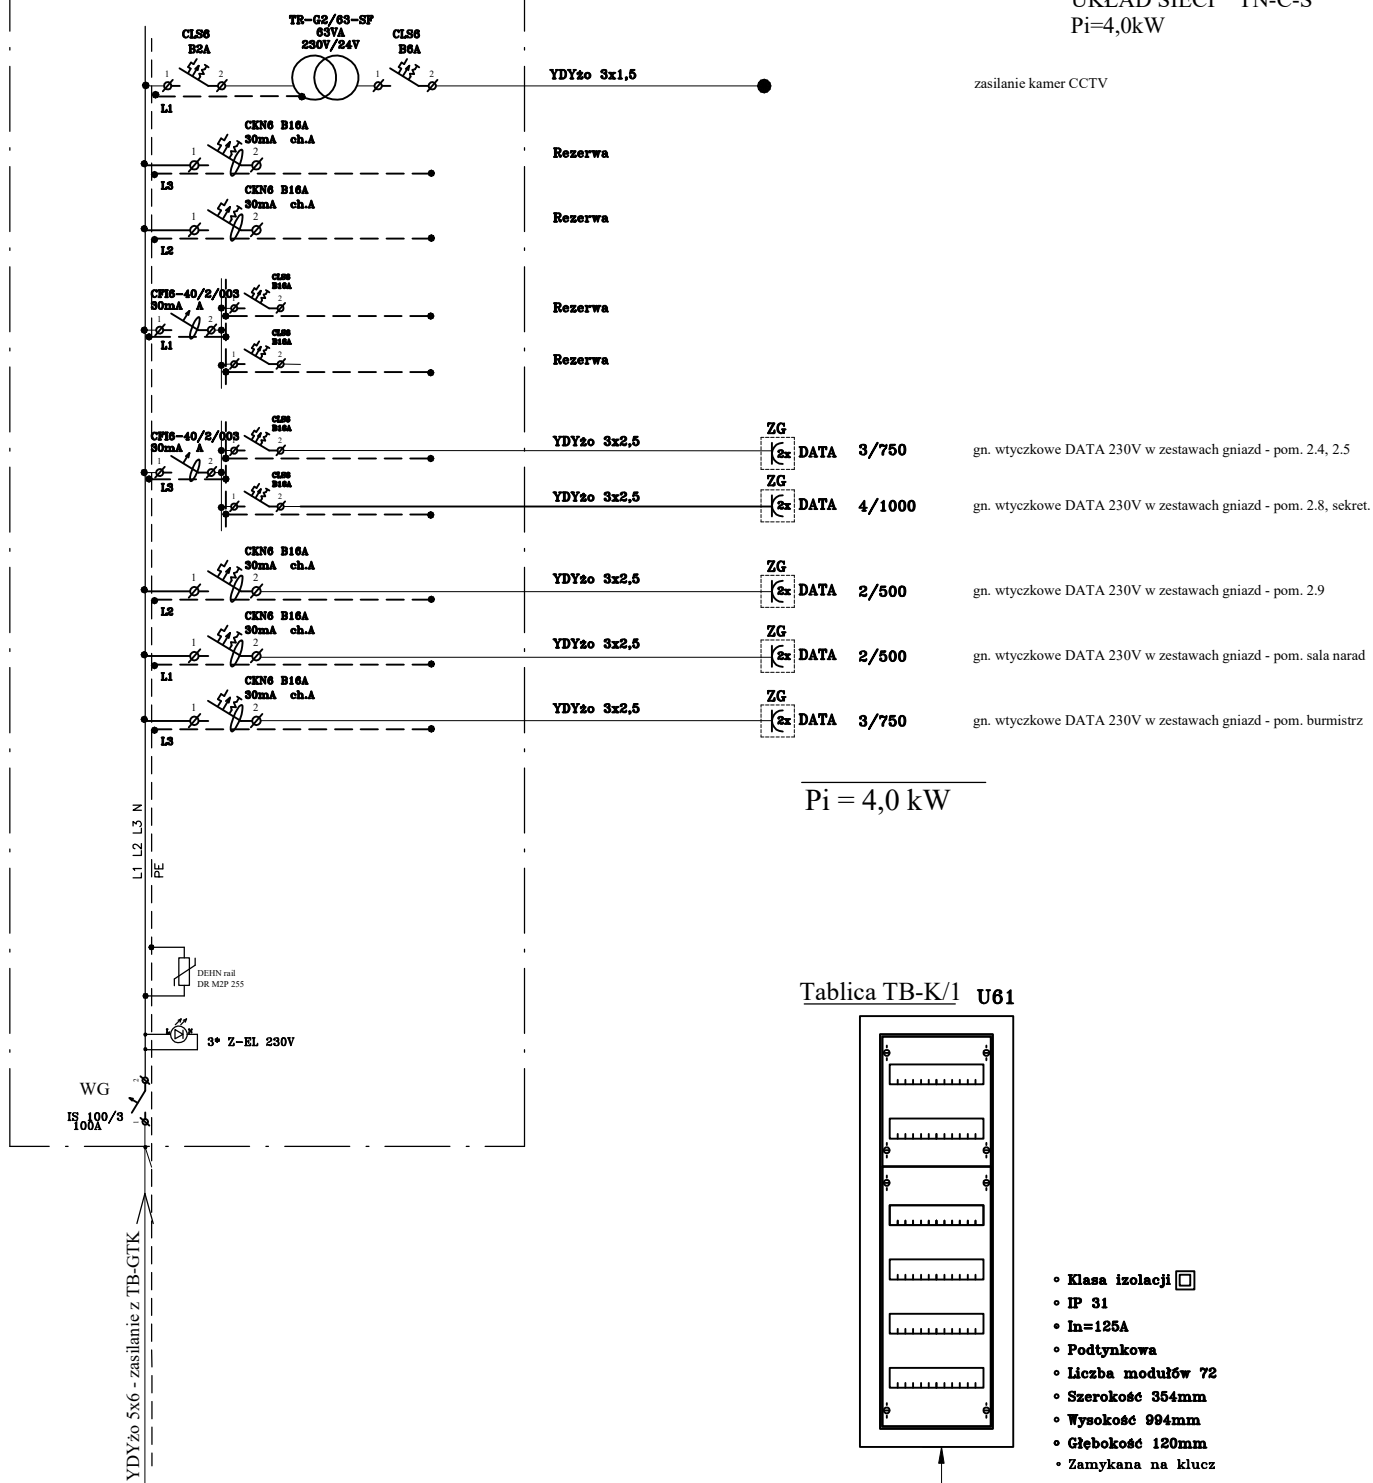

- Klasa izolacji 
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 72
- Szerokość 354mm
- Wysokość 994mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

<div> <div>4</div> <div>mat</div> </div>	FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com		OBIEKT Budynek Administracyjny	PROJEKTOWAŁ <i>br. elektryczna</i>	<i>mgr inż. Marcin Tront</i> <i>nr upr. SLK/3640/PWOE/11</i>
			NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	SPRAWDZIŁ <i>br. elektryczna</i>	<i>inż. Krystian Tront</i> <i>nr upr. 189/98</i>
			RYСУNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-K/1		
	INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków			
LOKALIZACJA		Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków			
SKALA:		---	DATA: 01.2022		NR RYSUNKU: E-05/2