




U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=10,1kW


Tablica TB-0/1

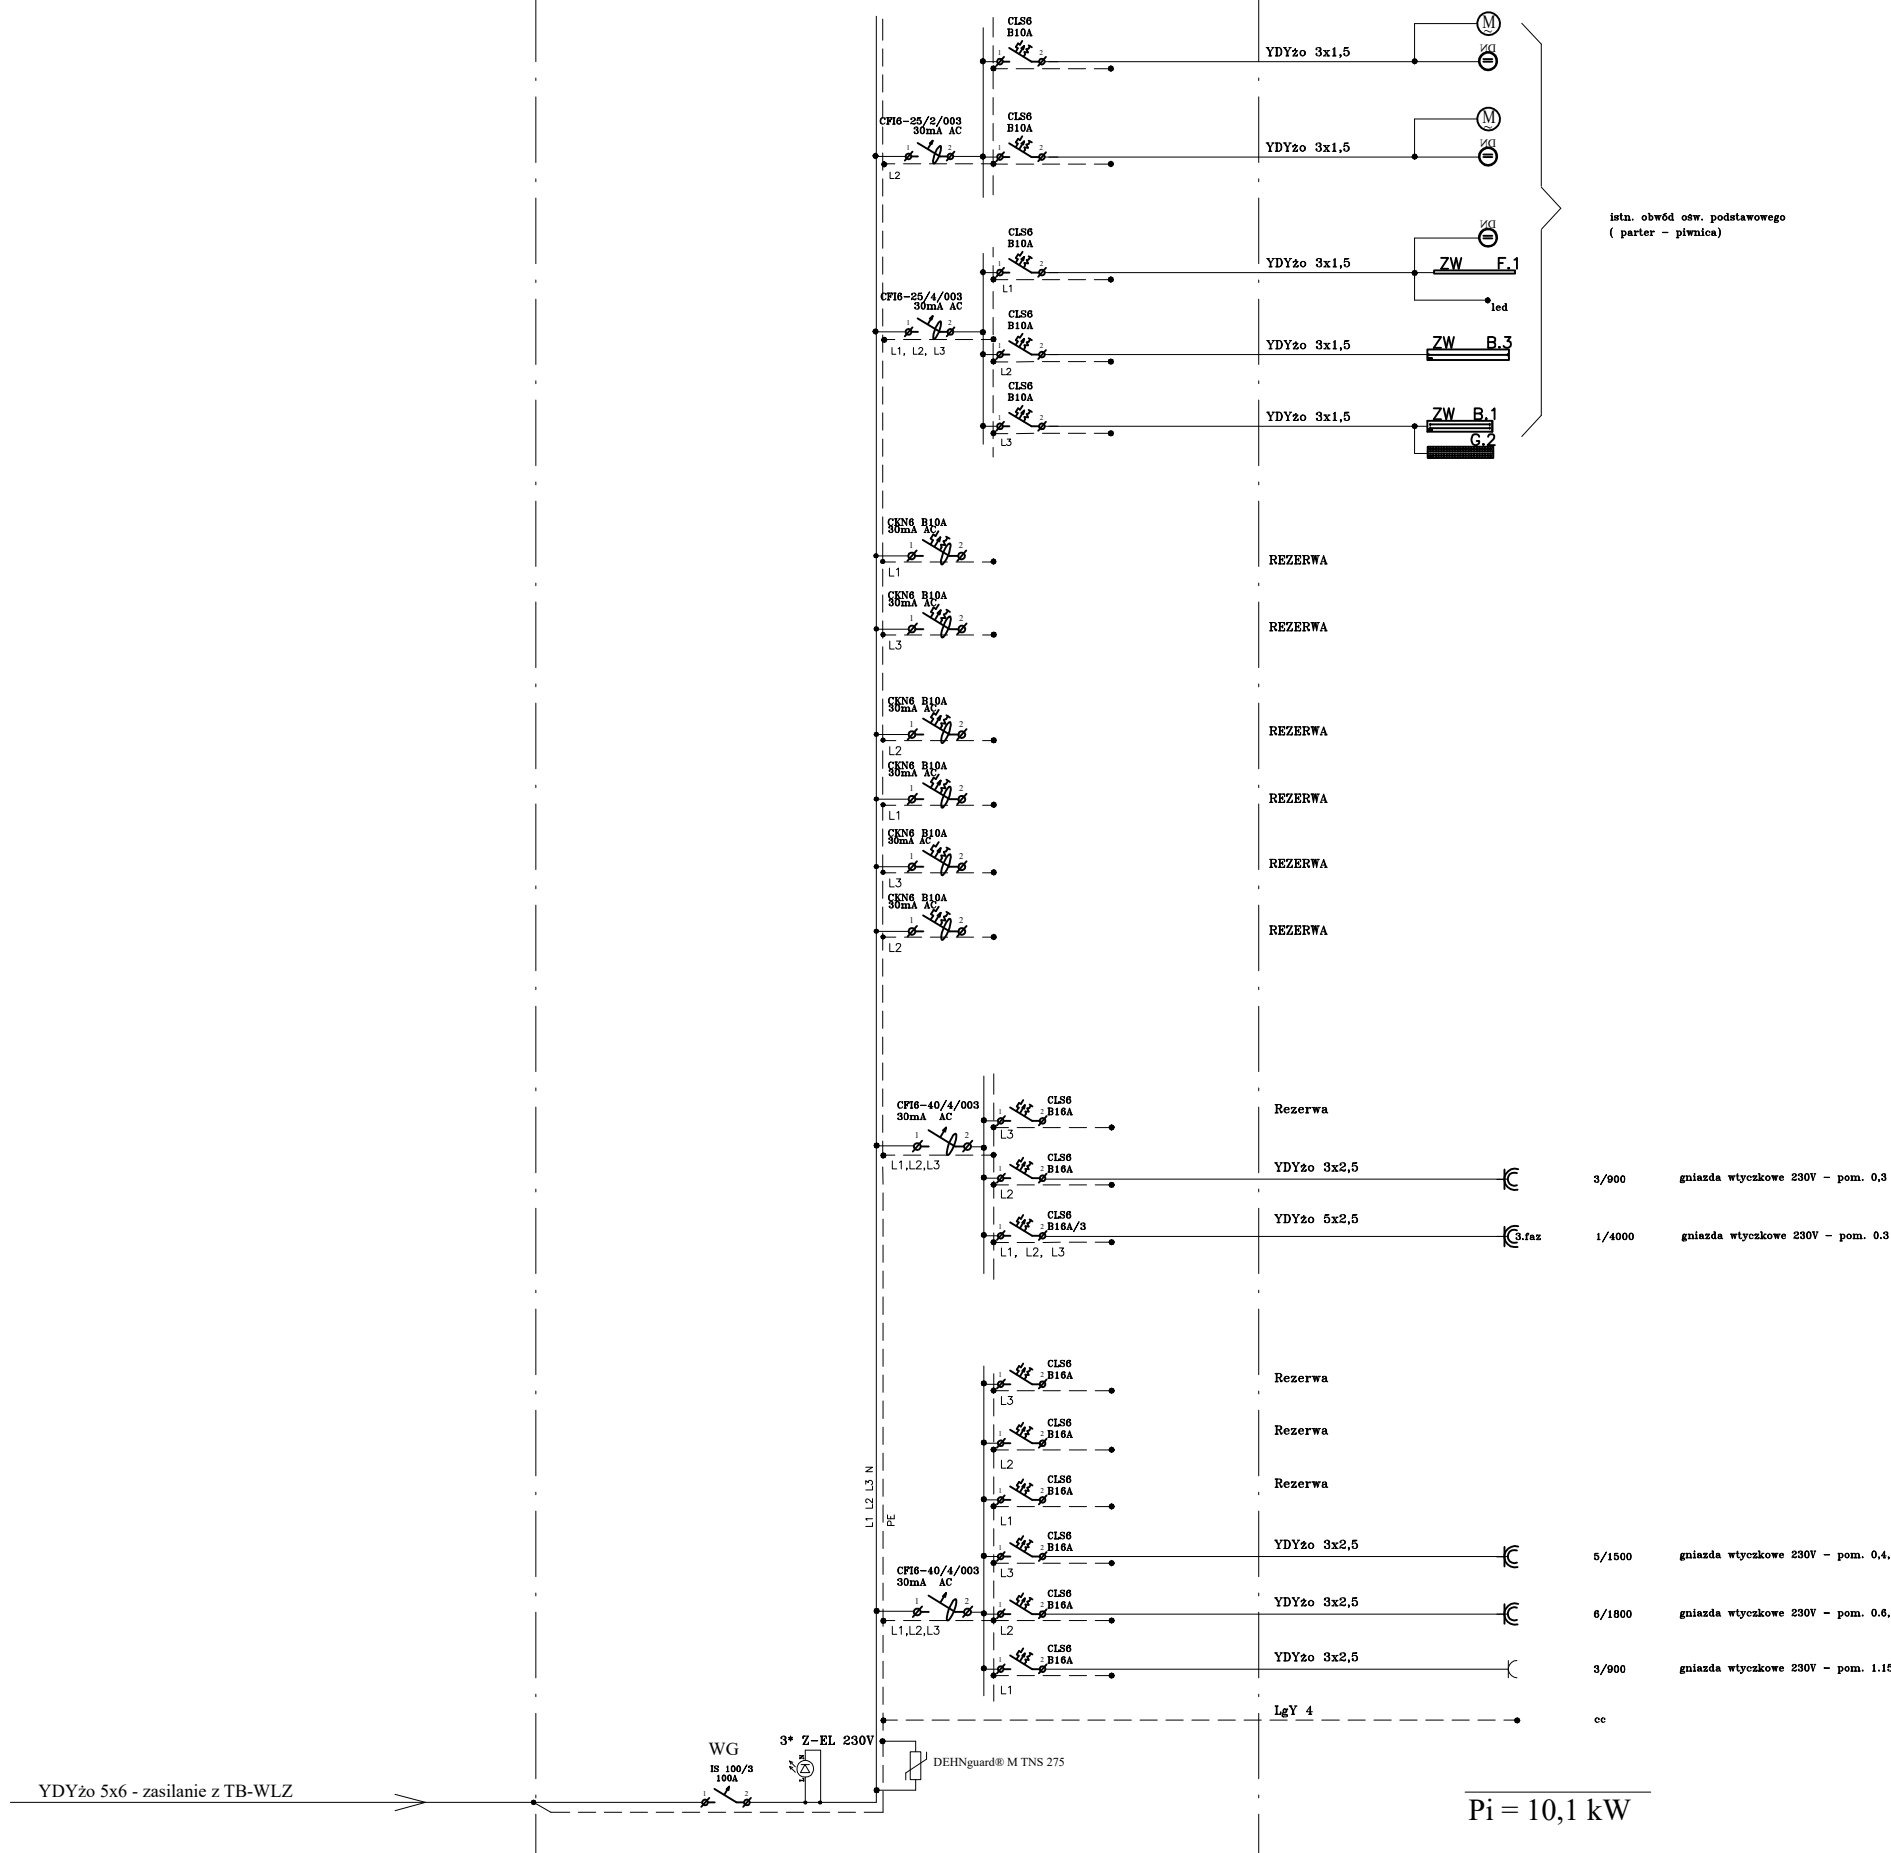

Tablica TB-0/1



- Klasa izolacji 
- IP 31
- In=125A
- Podtynkowa
- Liczba modułów 168
- Szerokość 604mm
- Wysokość 1144mm
- Głębokość 120mm
- Zamykana na klucz

	44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com		OBJEKT Budynek Administracyjny	PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
			NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
			RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-0/1		
	INWESTOR	Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków			
	LOKALIZACJA	Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków			
SKALA: ---		DATA: 01.2022		NR RYSUNKU: E-06/2	