



istniejąca

TB-KO

U=400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S
Pi=4,3 kW

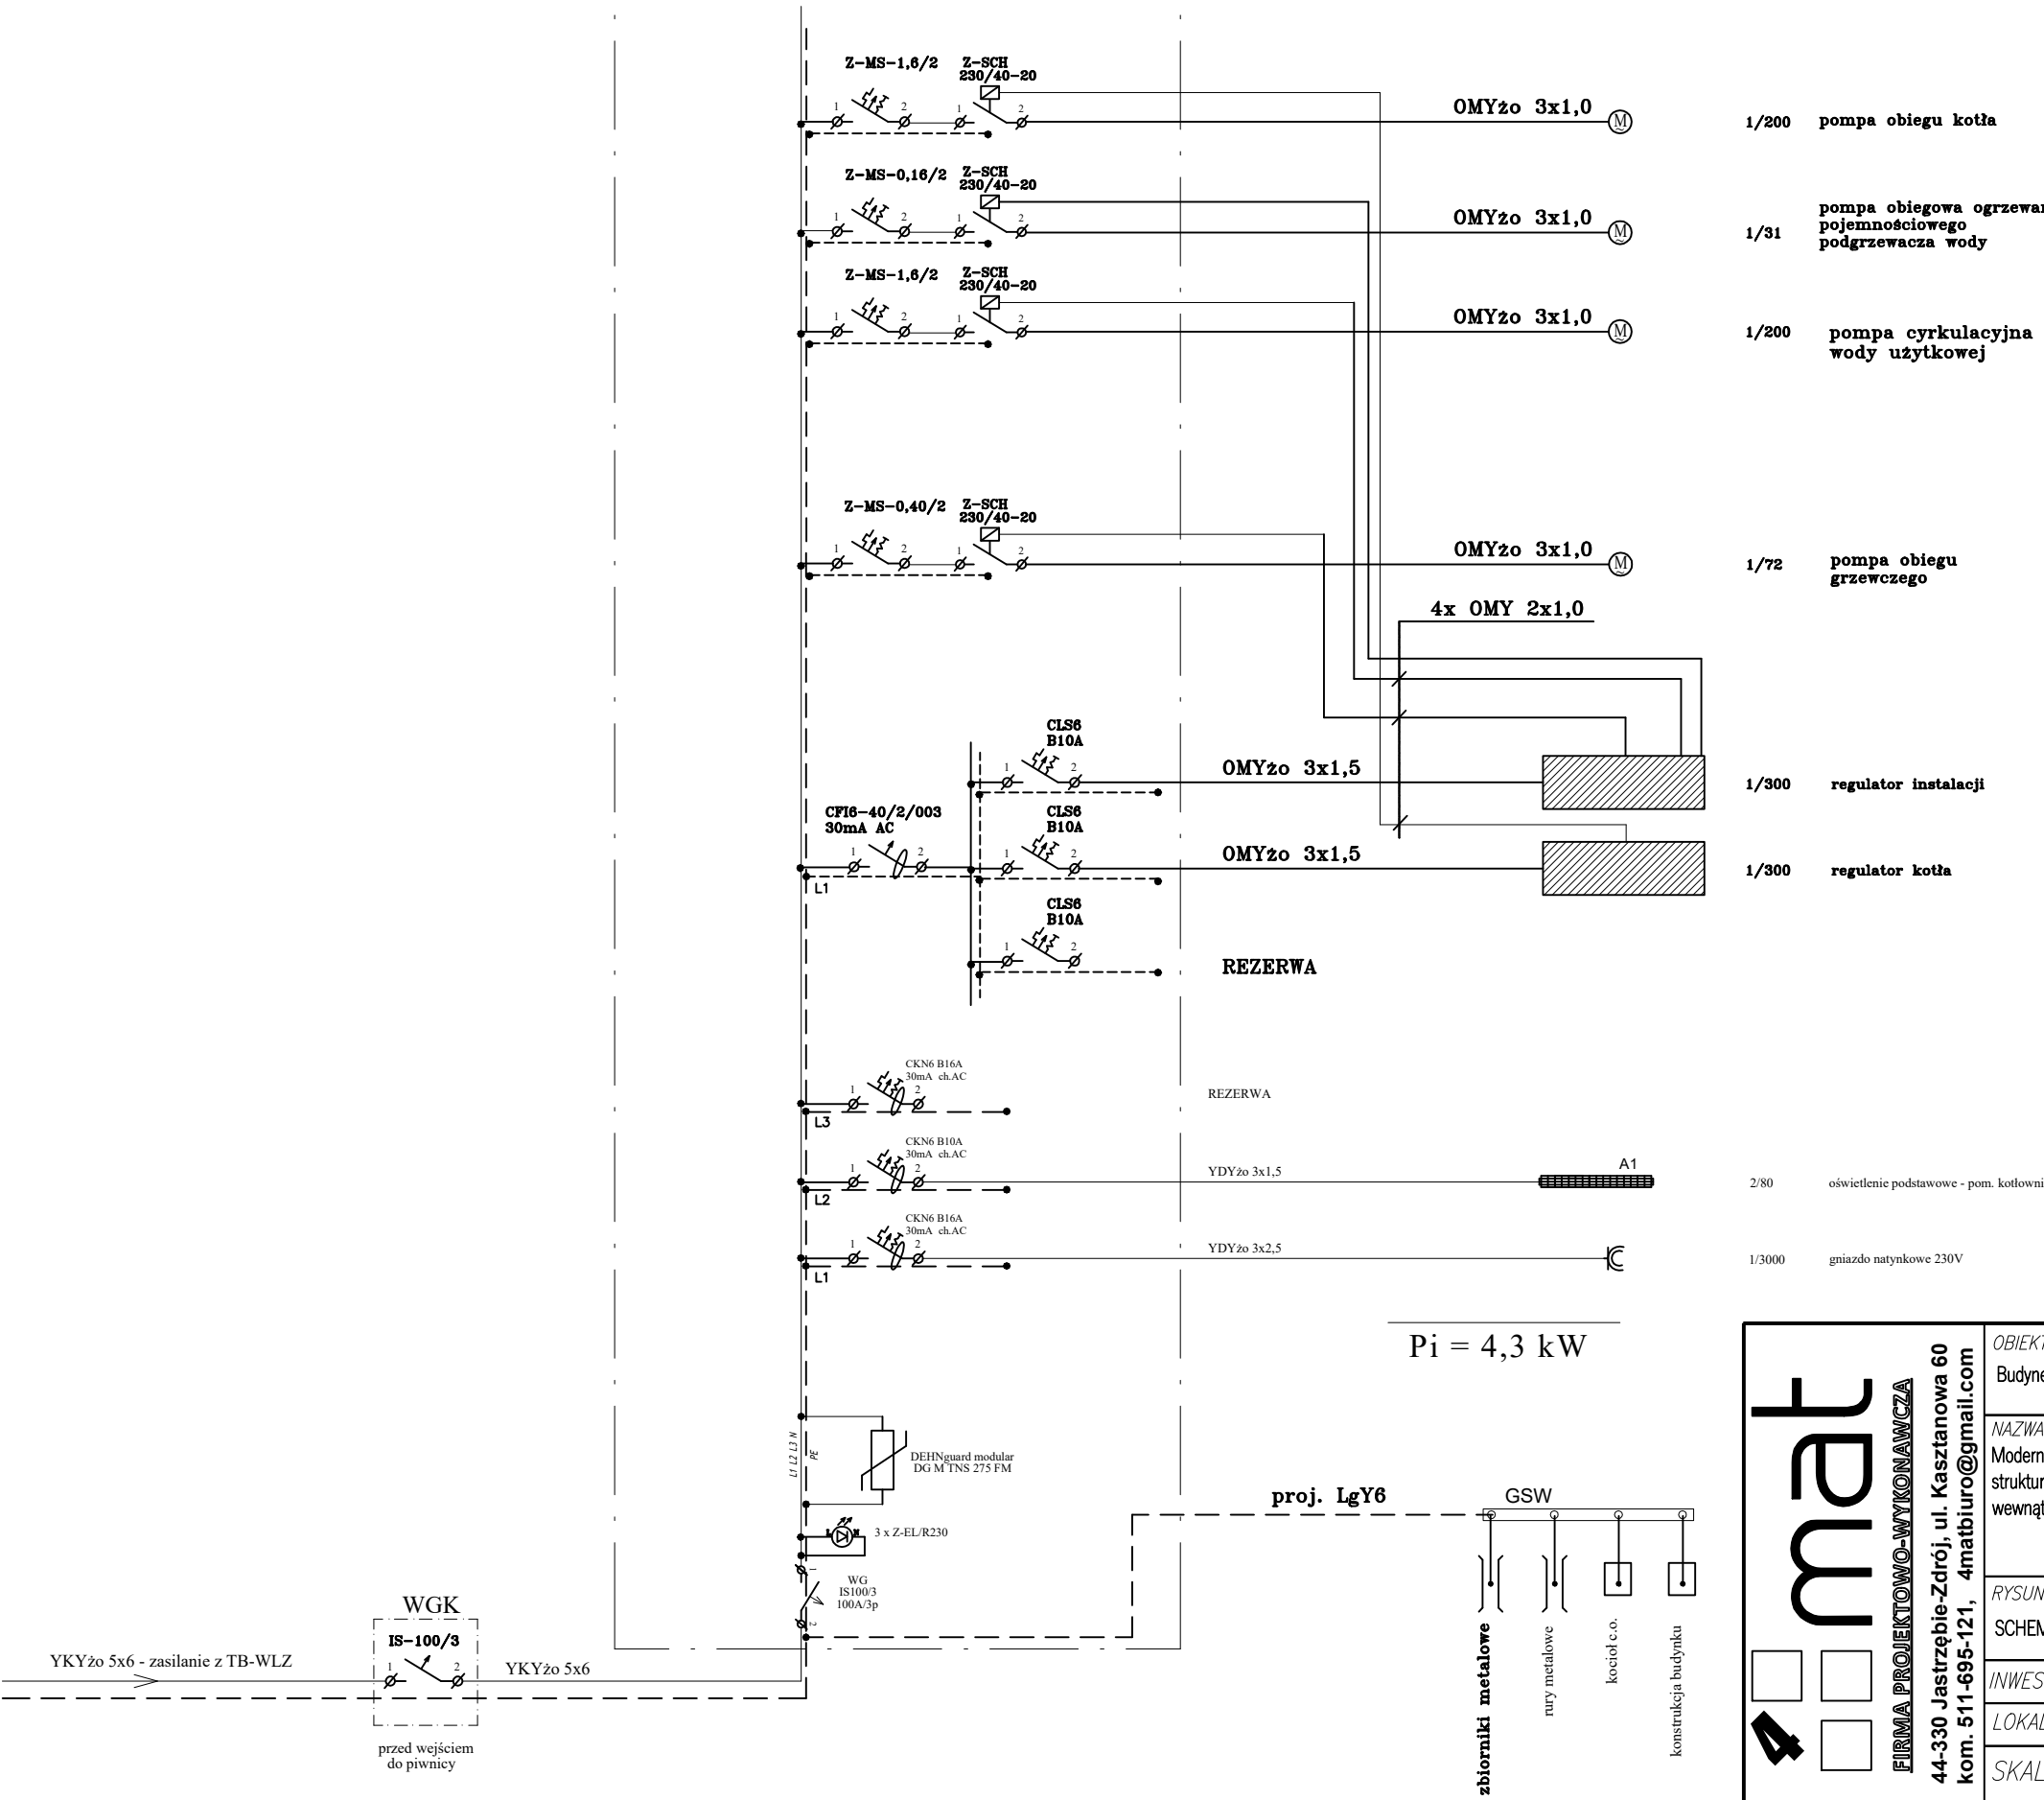

Tablica TB-KO
istniejąca



- Klasa izolacji ☐
- IP 65
- In=63A
- Natynkowa
- Ilość modułów 54
- Szerokość 379mm
- Wysokość 570mm
- Głębokość 140mm

4mat FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com		OBIĘKT Budynek Administracyjny	PROJEKTOWAŁ br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
		NAZWA PROJEKTU Modernizacja serwerowni wraz z instalacją strukturalną, dedykowaną instalacją elektryczną wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie	SPRAWDZIŁ br. elektryczna	inż. Krystian Tront nr upr. 189/98
		RYSUNEK SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB-KO (istniejąca)		
		INWESTOR Gmina Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
		LOKALIZACJA Urząd Gminy Paczków, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków		
		SKALA: ---	DATA: 01.2022	NR RYSUNKU: E-06/1