



Pręt Ø30 / Ø20 mocowany na 4□5 / 15 dł. 85cm
4 śruby Ø10 L=120 z łbem do klucza.
Prace przy chodniku wykonać pod nadzorem autorskim.

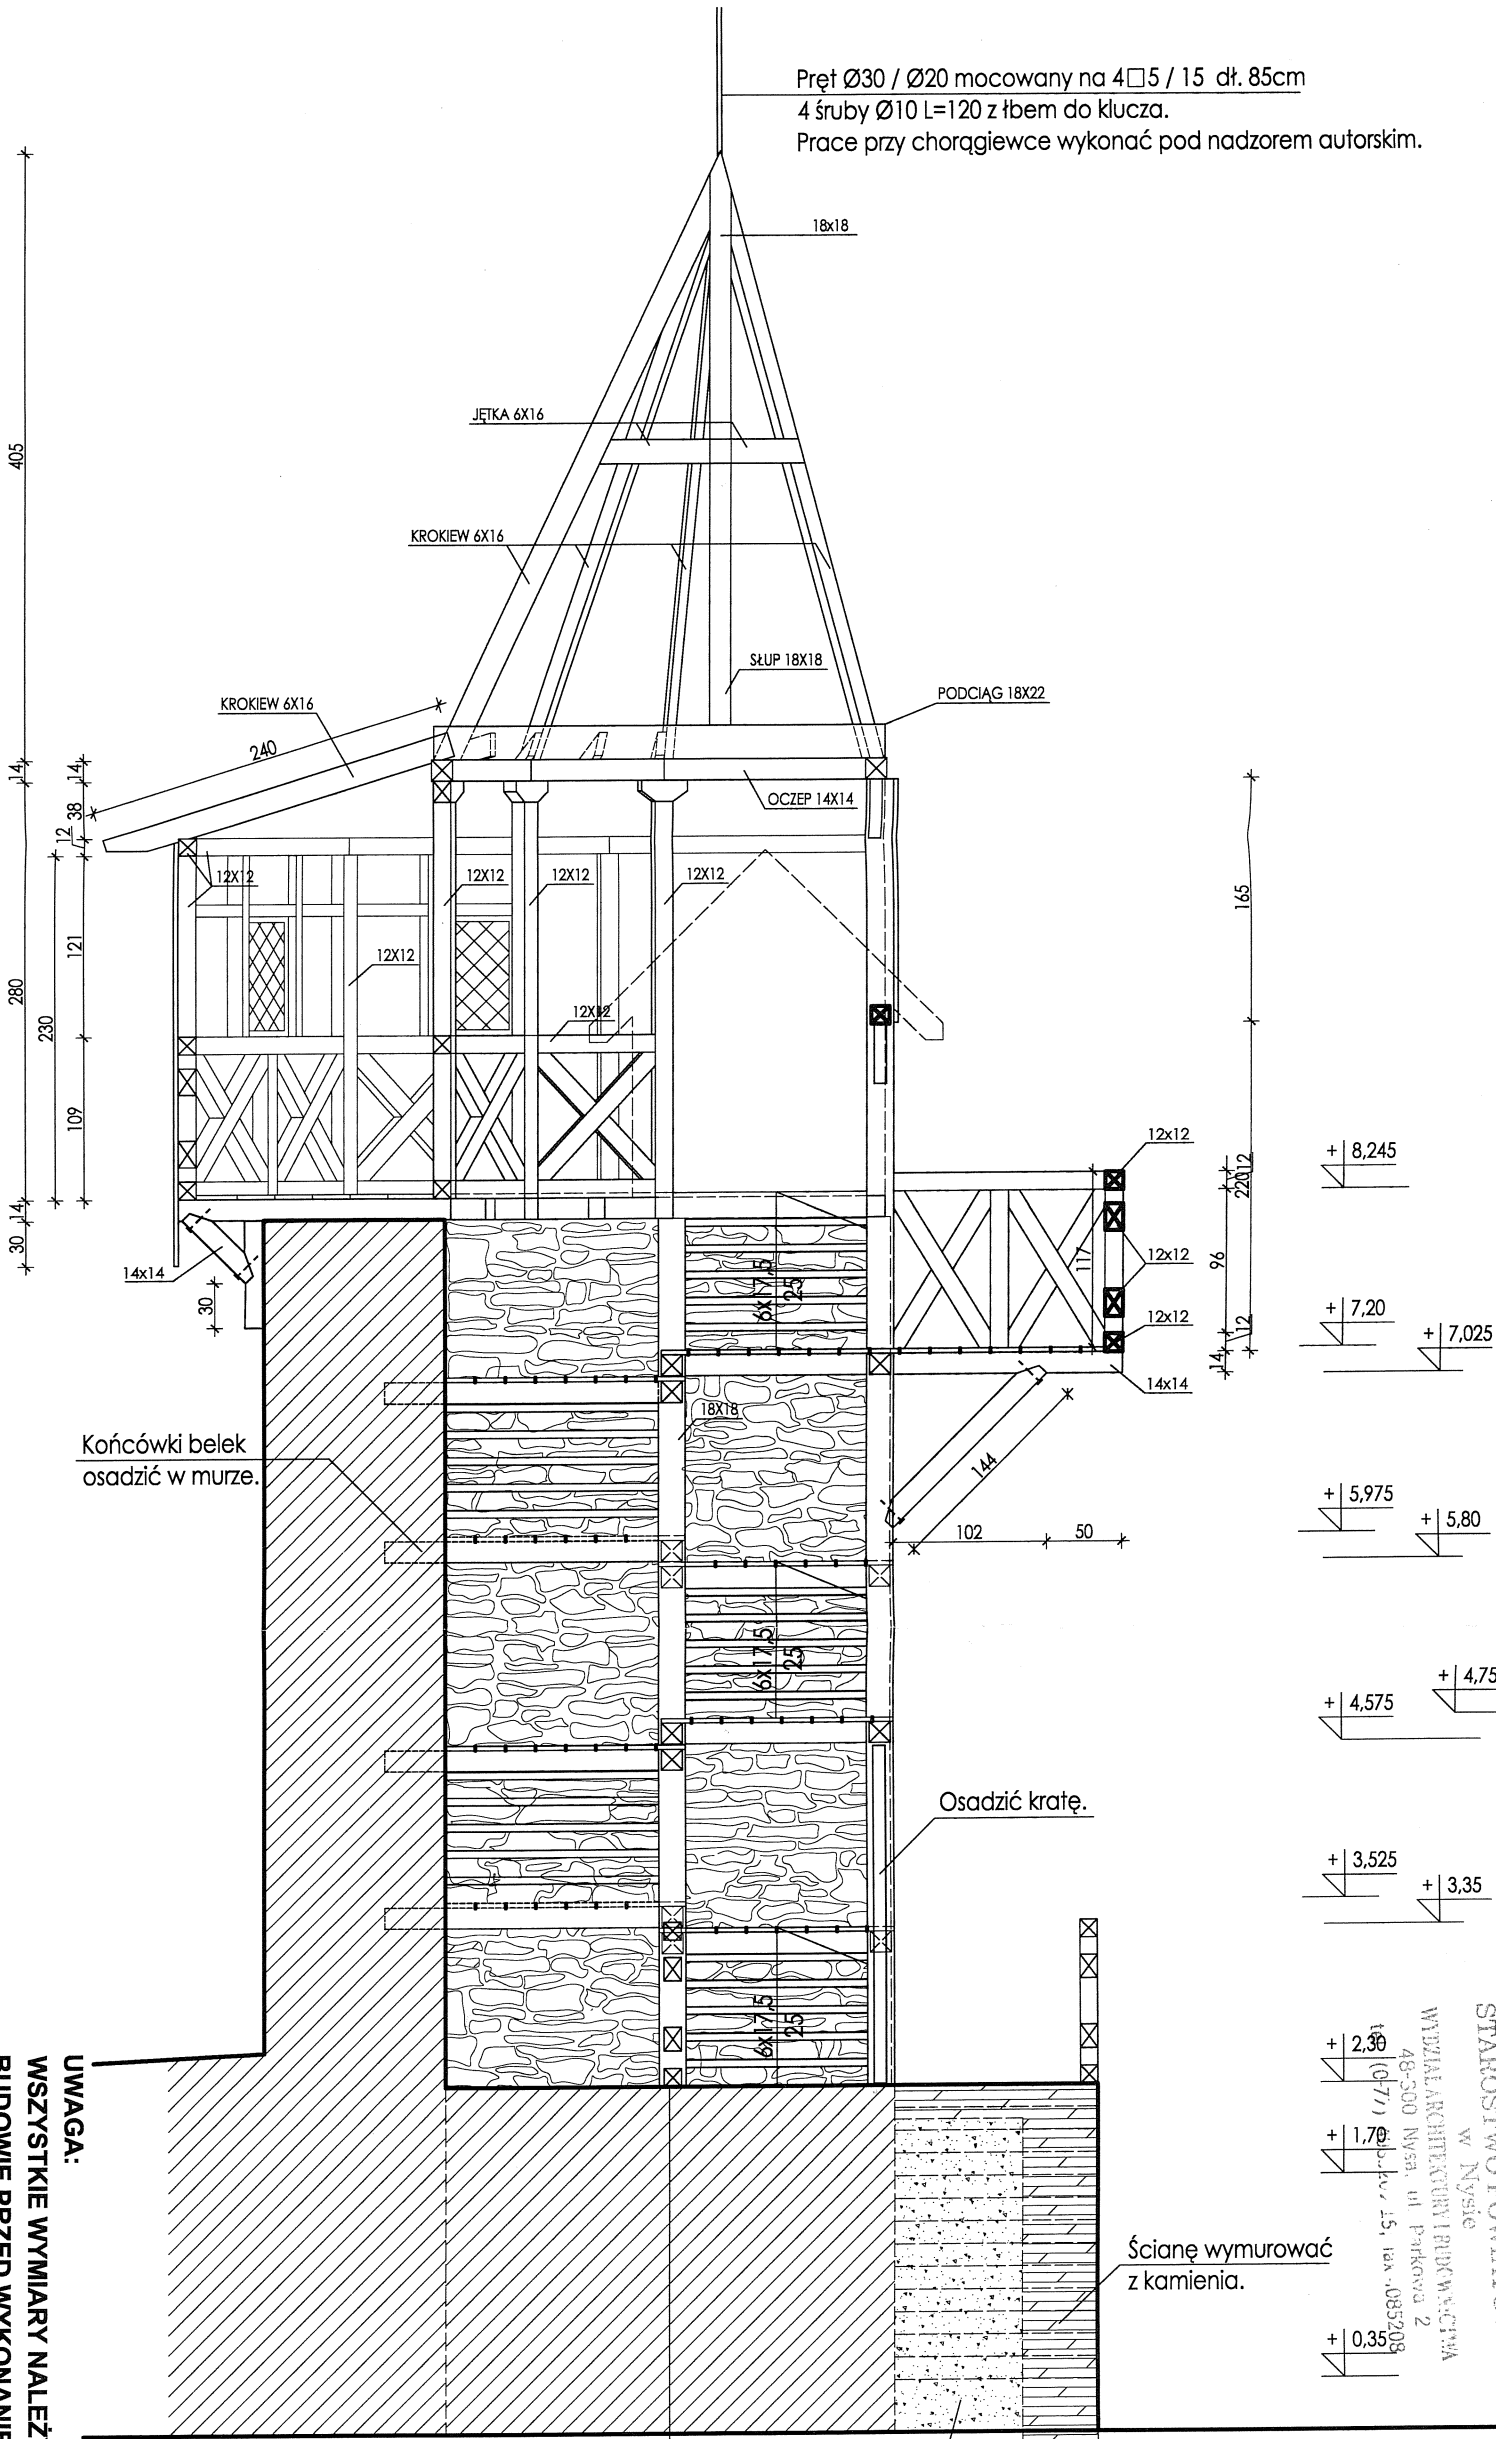

Posury rozebrać i wybudować z kamienia łamanego na szczelnej zaprawie mineralnej. Wyprowadzić spocznik pod schody kryte kamieniem łamanym na szczelnej zaprawie mineralnej oraz poziomy pod słupy klatki schodowej.

Wylewka betonowa pospółka zagęszczona

mgr inż. Iwona Jolisz

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Opolu

projekt jako spełniający wymogi ochrony dóbr kultury
opiniuje: mgr inż. Iwona Jolisz
uzgodniona z Dyrektorem Zespołu Ochrony Zabytków
Opole, dnia 27.11.09
niezależnie skreślić

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE PRZED WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
Projekt remontu konserwatorskiego i adaptacji na
ścieżkę widokową wieży Bramy Nyskiej wraz z
przyległym murem w Paczkowie

PRZEMÓW PRZES BASTIĘ "C"		Skala 1:50	Rys. K4
A- Architektura			09/2009
Projektant:	dr inż. arch. Paweł Szkoła		
	nr uprawnień: 451/86/UW		
Opracowanie:	dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz		
	mgr inż. arch. Agnieszka Partyka		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki		
	nr uprawnień: 118/90/UW		
B- Konstrukcja			
Projektant:	inż. Florian Nadolski		
	nr uprawnień: 129/66 Wm		
Sprawdzający:	inż. Aleksander Łuszczyński		
	nr uprawnień: 178/75 Wm		