


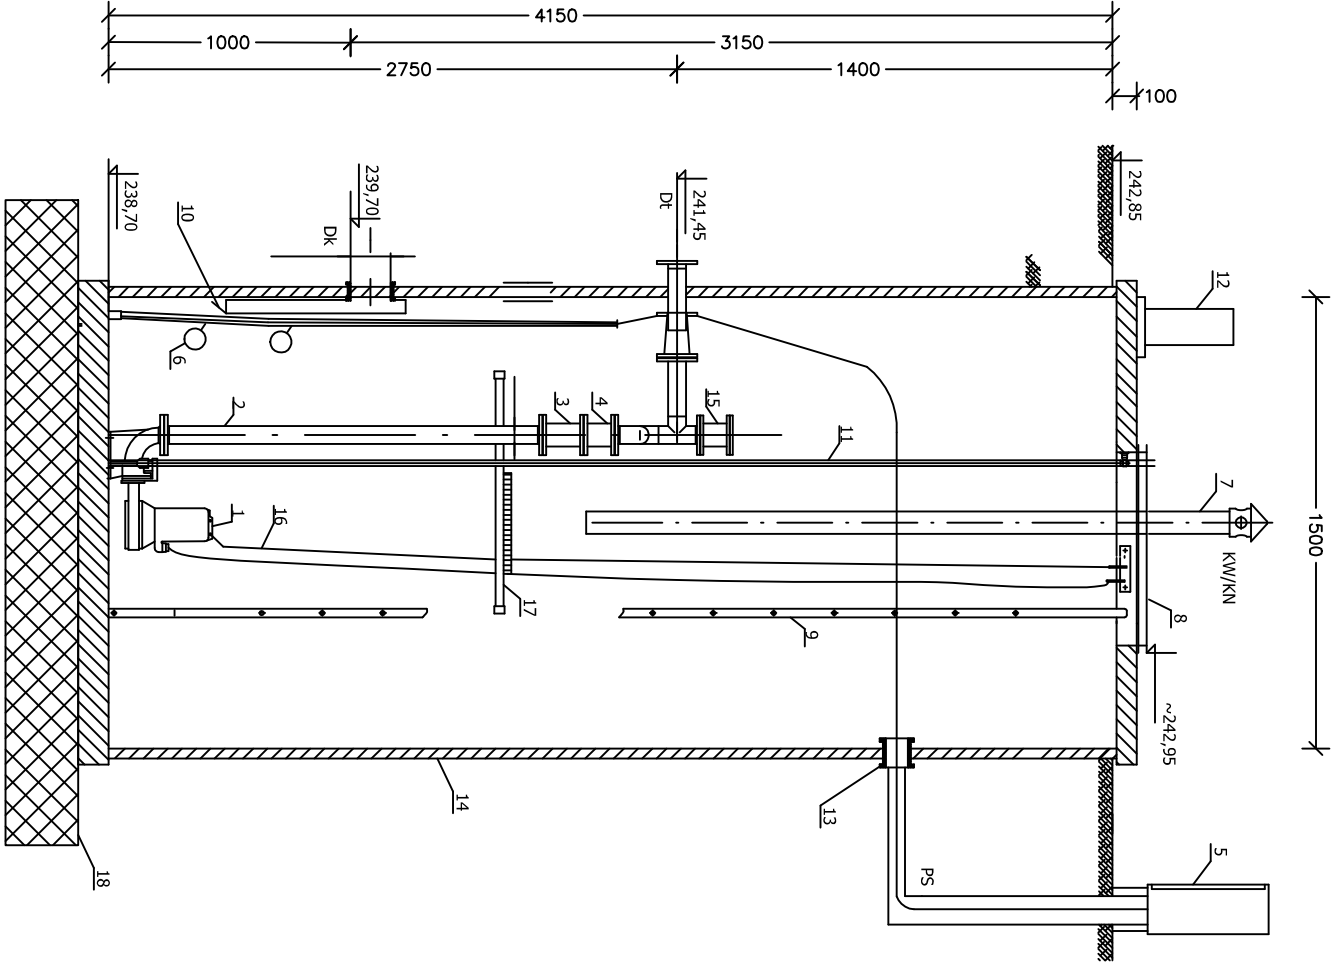

Wyposażenie przepompowni		
Nazwa		Uwagi
Pompy	1	-
Orurowanie	2	DN100-stal kwasoodporna
Zawór zwrotny	3	Kulowy DN100,
Zawór odcinający	4	Zasuwa klinowa DN100,
Sterowanie	5	skrzynka sterownicza
Czujnik poziomu	6	Sondy
Wywietrzniki	7	Antyodorowy kominiek rurowy Ø110mm
Właz ze stali nierdz	8	700x800
Drabina	9	Stal kwasoodporna
Deflektor	10	Stal kwasoodporna
Prowadnica pompy	11	Dwie rury ze stali kwasoodpornej 1"
Pochwył do żurawia	12	ZPR 250
Przepust kablowy	13	50mm z uszczelką
Zbiornik pompowni	14	Poliwęglan Ø1500
Zasuwa odc. przyłącza	15	Zasuwa klinowa DN100
Łancuch do wyc. pomp	16	Stal kwasoodporna
Podest obsługowy	17	Stal kwasoodporna
Stopa fundamentowa 1,70m/1,70m/0,30m	18	Beton C15/C20

Pompa:
Witnik – wysokiej wydajności z żeliwa sferoidalnego
Wolny przelot– DN 60–80
Krótce tłoczny– DN 80
Wydajność– Qmax= 4,0 dm³/s
Wysokość podnoszenia – H= 10m
Moc silnika–N= 2–2,4 kW
Prąd i napięcie– 400 V, zmienny
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów

BUD.:		PROJEKT	
48–304 Nysa		PROJEKT Mirosław Bartocha	
ul. Mickiewicza 10		ul. Żwirki i Wigury 6/2	
tel./fax 77 433 41 12		NIP 753–144–86–07	
mailto: projekt.nysa@op.pl		projekt@op.pl	
mailto: projekt.sekretariat@op.pl			

Temat:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, w rejonie ulic:
Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida

Przedmiot rysunku: SCHEMAT PRZEPOMPOWNI P1			
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektanta
Sanitarna	Projektant	mgr inż. Mirosław Bartocha	221/93/Op
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala:	Nr rys.: PR–01