


ZJEŹDŹALNIE - SCHEMAT ZASILANIA W WODĘ

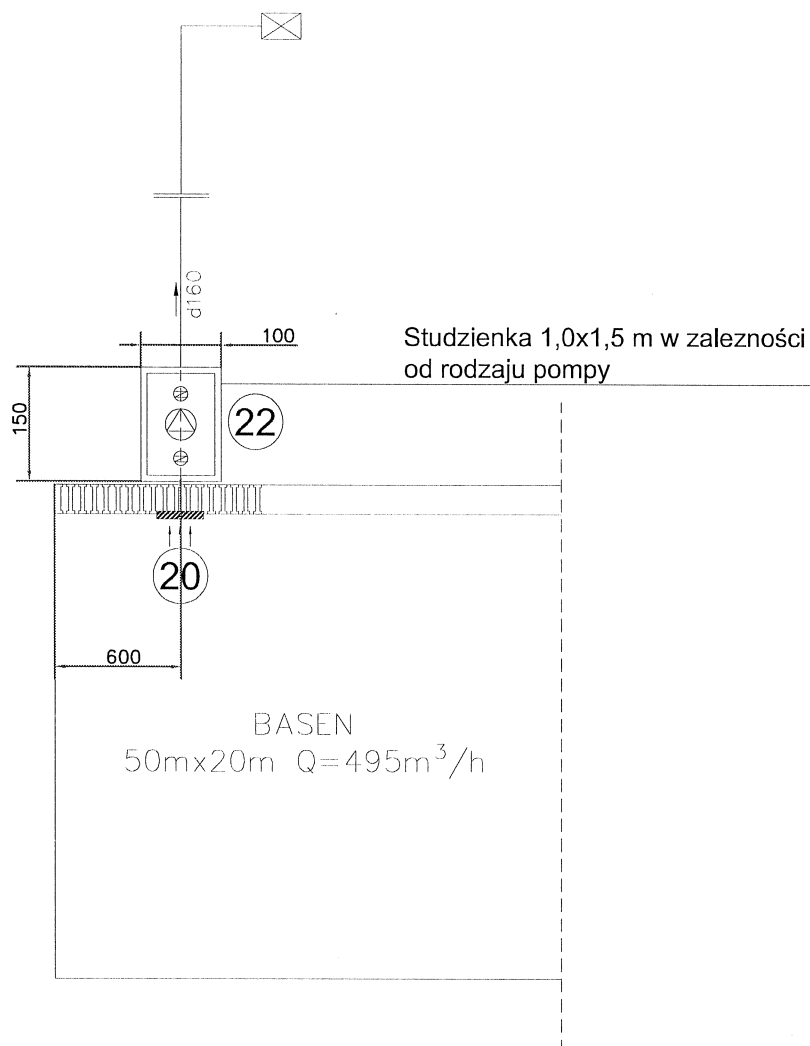

⊗	Przepustnice	2
20	Krata czerpna 515 mm x 515 mm poliestrowa z rusztem ze stali nierdzewnej, z otworami <8 mm, przyłącze D160, wersja do folii	1
22	Pompa typ ATO750SP, 5,5 kW, Q=120m³/h przy H=10m słupa wody (lub inna w zależności od typu zjeżdżalni)	1

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
FIBER-POLSKA, ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów, www.fiber-polska.pl				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŹDŹALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZEWODOWEGO			STADIUM DOKUMENTACJI
	PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173, 863, 850			PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	ZJEŹDŹALNIE - SCHEMAT ZASILANIA W WODĘ			TECHNOLOGIA BASENOWA
ZESPÓŁ PROJ.	NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA		DATA	04.2014
PROJEKTANT	MGR INŻ. MACIEJ WYSZYŃSKI	OPL/0448/POOS/08	SKALA RYS.	NR RYS.
OPRACOWAŁ	MGR. INŻ. TOMASZ KURA PATRYK KURA		-	TB-3