


SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ Ø1200

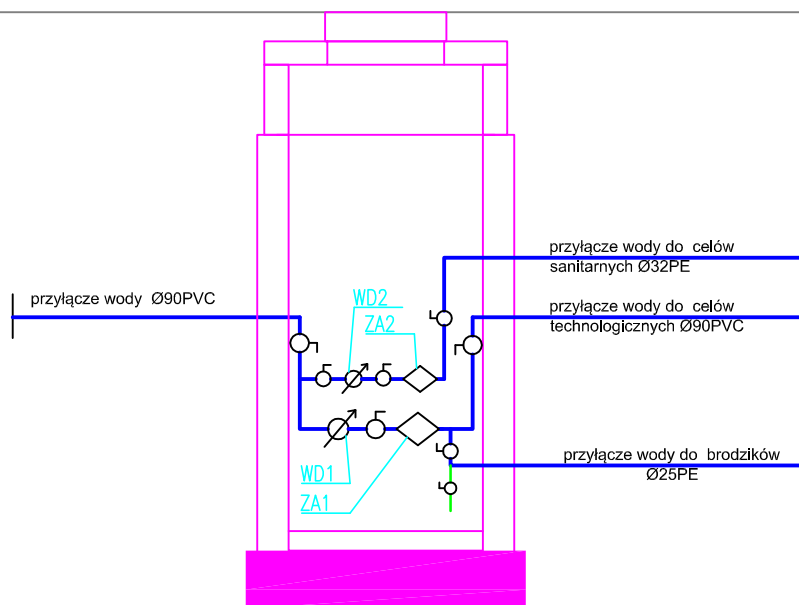

OZNACZENIA:

WD1- wodomierz sprzężony np. typu MWN/JS 50/2,5

ZA1 - zawór antyskażeniowy typu BA DN50

WD2 - wodomierz skrzydełkowy qn=3,5m³/h, DN25

ZA2 - zawór antyskażeniowy typu EA DN25

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 400 99 70, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ZMIANA WARUNKÓW POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BASENU MIEJSKIEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ BUDOWY BUDYNKU SANITARNEGO Z CZĘŚCIĄ TECHNOLOGICZNĄ OCZYSZCZANIA WODY, ZBIORNIKA NA WODĘ, ZJEŹDŹALNI WODNEJ, WIATY REKREACYJNEJ, ZMIANY LOKALIZACJI I PARAMETRÓW ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO; PACZKÓW, UL. JAGIELLOŃSKA 8, DZ. NR 1173,863			STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ			INSTALACJE SANITARNE
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA		DATA 12.2013
PROJEKTANT <small>inżynier sanitarny</small>	MGR INŻ. MACIEJ WYSZYŃSKI	OPL/0448/POOS/08		SKALA RYS. NR RYS. PZT-5
PROJEKTANT <small>opracowujący</small>	INŻ. JÓZEF LIS	33/87/Op		
OPRACOWAŁ				